

MEDIDOR DE AGUA CHORRO MÚLTIPLE, CARÁTULA SECA

APLICACIÓN

Medición del volumen total de agua potable a través de tubería.

CARACTERÍSTICAS

- Chorro múltiple, esfera seca de fácil mantenimiento.
- Garantía de larga vida y precisión.
- Sello hermético, asegura una lectura libre de empañ.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

Turbina de chorro múltiple de transmisión magnética y un registro interno tipo seco. Los movimientos de la turbina son transferidos magnéticamente hasta un registro sellado al vacío, el cual da la lectura del medidor.

NORMAS

ISO4064 Class B, WRAS, NSF, MID 2004, AWWA (lead-free)
ISO 9001.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Tamaño		Clase	q _s Caudal máximo	q _p Caudal nominal	q _t Caudal de tran- sición	q _{min} Caudal mínimo	Lectura mínima	Lectura máxima	Material
	mm	pulgadas		m3/h		L/h	m3			
LXSG-15	15	1/2	B	3	1.5	120	30	0.00005	99,999	Bronce / plástico
LXSG-20	20	3/4	B	5	2.5	200	50	0.00005	99,999	Bronce / plástico
LXSG-25	25	1	B	7	3.5	280.0	70	0.00005	99,999	Bronce / plástico
LXSG-40	40	1.5	B	20	10	800	200	0.00005	99,999	Bronce
LXSG-50	50	2	B	30	15	3000	450	0.00005	99,999	Bronce

TEMPERATURA DEL AGUA

0.1°C ~ 40°C / 0.1°C ~ 90°C
(medidor de agua fría) / (medidor de agua caliente)

PRESIÓN DEL AGUA

≤ 1.0 MPa o 1.6 MPa

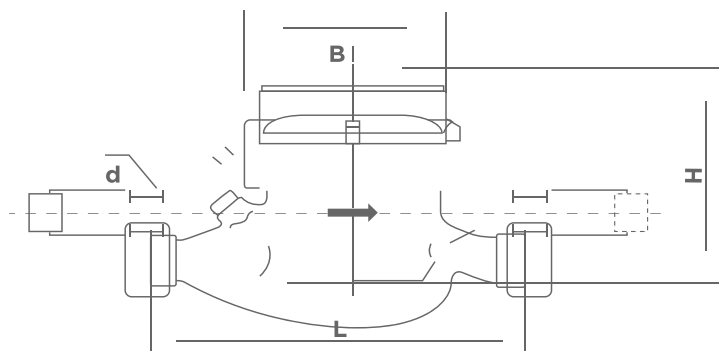
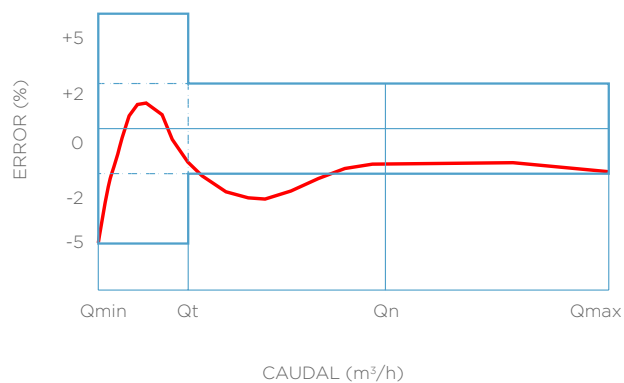
NORMA DE FABRICACIÓN

ISO 4064 / ISO 9001
CLASE B

DIMENSIONES

Tipo	Tamaño	L Largo	B Ancho	H Altura	d Rosca conectora
	mm				
LXSG-15	15	165	98	116	G3/4B
LXSG-20	20	190	98	117	G1B
LXSG-25	25	260	103.5	124	G1 1/4B
LXSG-40	40	300	125	162	G2B
LXSG-50	50	300	125	162	G2 1/2B
		280	160	187.5	Flange connect ISO 7005-2:1988 D=125

○

**CURVA DE PRECISIÓN****CURVAS DE PÉRDIDA DE PRESIÓN**